

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ MIXTO DE OBRA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos, del día 09 nueve de julio del 2025, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Los ciudadanos el presidente del Comité LE. LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO, LIC. KENIA VERUSHKA AGUILAR DE GYVES, ARQ. MARIO NEGRETE MACEDO, LCP. GABRIELA BARAJAS SOLIS. Previo citatorio que hizo el LE. LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO con el carácter de Presidente del Comité, con las formalidades de ley y con el propósito de celebrar **LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ MIXTO DE OBRA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.** Por lo que el Presidente del Comité el LE LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO, procede a presidir esta sesión. Dando la bienvenida a los integrantes del Comité agradeciendo su presencia, para la realización de los trabajos que se desarrollan bajo el siguiente orden del día:

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE-25 DE 14" EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZA, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO."
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO.- El Presidente del Comité el LE LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO da la bienvenida a la SEGUNDA SESIÓN Ordinaria del Comité Mixto de Obra del SAMAPA, misma que para dar inicio comisiona a la LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS como Secretaria Técnica de este Comité, para que proceda con el desarrollo de la sesión, enseguida se inicia con el Registro de Asistencia con el pase de lista, contando con la presencia de 4 integrantes de los 4 que conforman este Comité, el Secretario procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta Sesión del Consejo.

SEGUNDO PUNTO. - En este siguiente punto se da lectura para hacer de su conocimiento el orden del día, por lo que la Secretaria Técnica pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo, manifestarse levantando la mano en señal de aprobación y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando la mano.

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos




TERCER PUNTO. - - Enseguida el Presidente LE LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO solicita dispensar dar lectura del acta anterior ya que fue entregada a cada uno de los Consejeros con anterioridad y sin más que comentar se les pregunta a los presentes si se aprueba el contenido del Acta referenciada en dicho punto, los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO PUNTO. - Continuando con el cuarto punto la Secretaria Técnica LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS cede la palabra al Arq. JOSÉ JULIAN LÓPEZ FLORES, en representación del ING. JORGE IVÁN HERNÁNDEZ NERI, jefe del área técnica, para presentar a los miembros del Comité la propuesta de OBRA a realizar, exponiendo lo siguiente:



**“CONSTRUCCION DE LINEA
DE DRENAJE SANITARIO”**

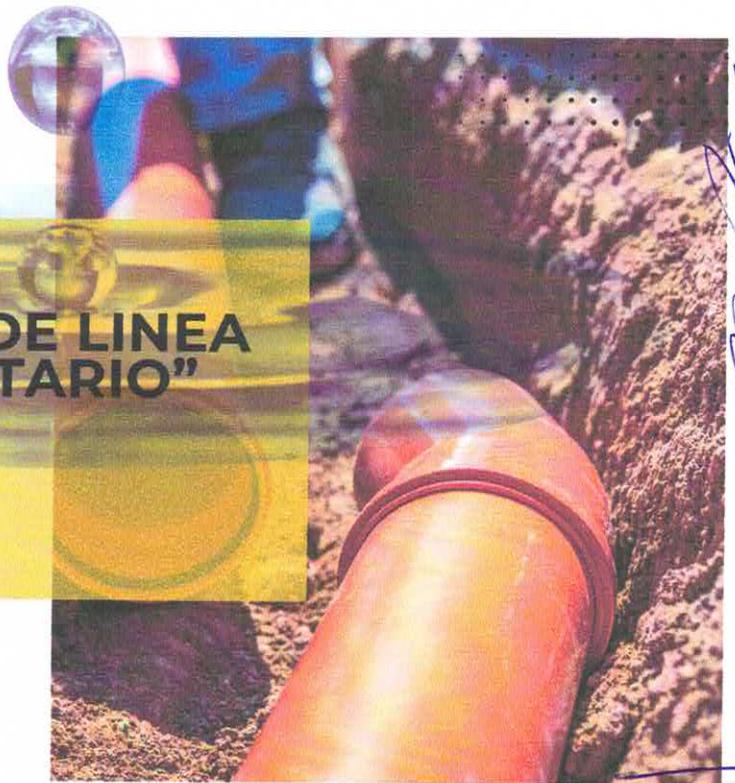

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@imembrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos




CALLE LOPEZ MATEOS
CRUCE CON ALBERTO
CONTRERAS

DELEGACION DE ATEQUIZA
IXTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO

- FRACCIONAMIENTO los prados de Atequiza
- CYTEC (Fabrica de quimicos)
- LINEA



Problemas actuales detectados

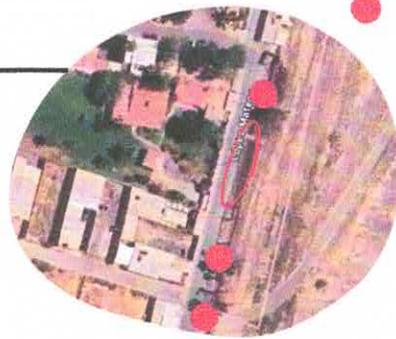

○ DRENAJE COLAPSADO

— TUBERIA VIEJA

● Pozos de visita presentan rebosamiento de aguas negras, lo cual indica colapsos o taponamientos en la línea.



Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@imembrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx


SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos



LONGITUD

496.00 M/L

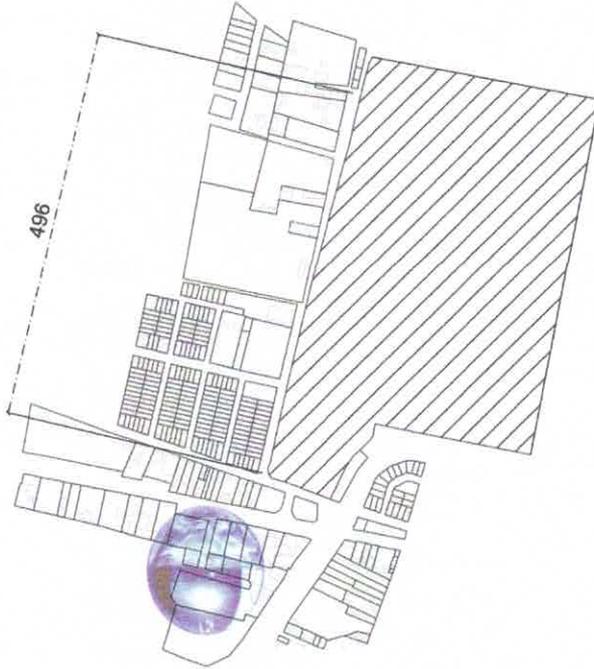



LINEA DE DRENAJE

LINEA ACTUAL

TUBO DE ASBESTO 12 PULGADAS
11 POZOS DE VISITA
? POZOS DOMICILIARIOS

LINEA NUEVA

TUBO DE PVC 14 PULGADAS
14 POZOS DE VISITA
18 POZOS DOMICILIARIOS

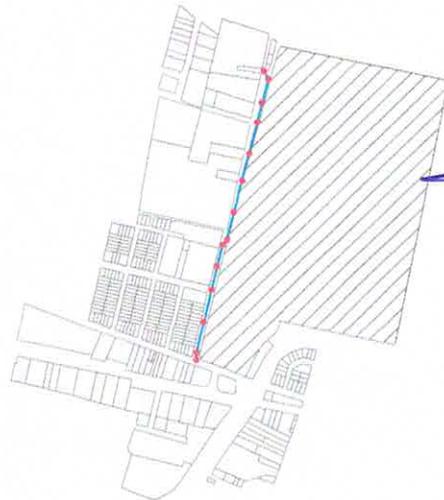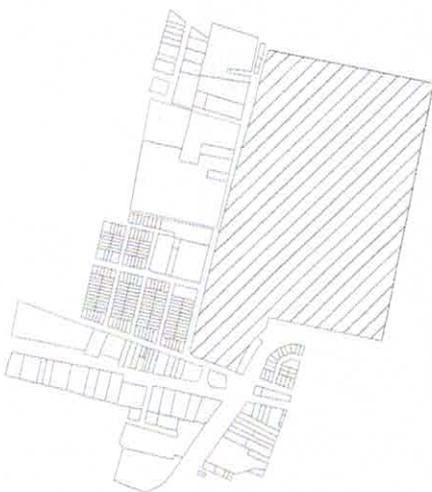

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@imembrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx

SAMAPA


Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



La presente obra se propone con el objetivo de sustituir un tramo crítico de la red de drenaje sanitario,

A pesar de que la línea general tiene una longitud de 496 metros lineales, el tramo más afectado comprende aproximadamente 90 ml, en los cuales se han detectado múltiples fallas funcionales y estructurales debido a la antigüedad de la tubería existente (asbesto-cemento).

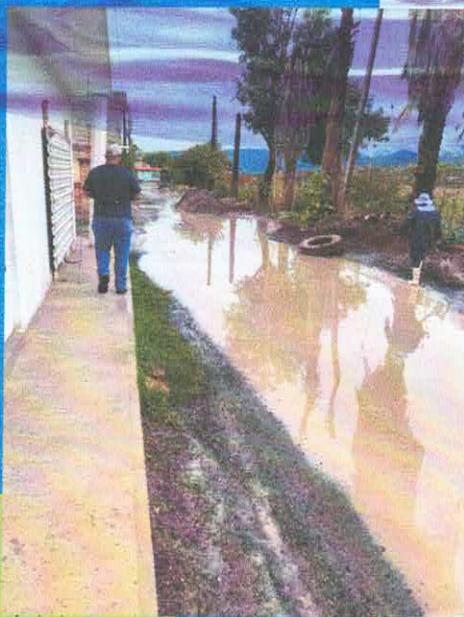

- La línea de drenaje existente ha superado su vida útil y presenta un colapso.
- Los constantes mantenimientos correctivos elevan los costos operativos y no solucionan el problema de raíz.
- La calle presenta escurrimientos y estancamientos que afectan la movilidad, sobre todo en temporada de lluvias.



Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@imembrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos



INVERSION

\$1,401,470.31 PESOS

Beneficiará a 1,156 habitantes de la comunidad de Atequiza, quienes serán los principales favorecidos con este proyecto, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo el bienestar colectivo.



BENEFICIOS DE LA SUSTITUCION



- Eliminación de rebosamientos y encharcamientos.
- Reducción del riesgo sanitario para la población cercana.
- Mejora en la imagen urbana y en la percepción de los servicios.
- Disminución de costos por mantenimiento a corto y mediano plazo.
- Mayor eficiencia hidráulica y funcionalidad del sistema.
- Contribución al ordenamiento urbano y sustentabilidad del entorno.

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@imembrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



Una vez analizado el punto, la Secretaria Técnica toma la palabra, dirigiéndose a los presentes si están de acuerdo en aprobarlo, por lo que les solicita levanten la mano, por unanimidad de votos es aprobado.

QUINTO PUNTO. - Sin más asuntos que tratar y una vez agotado el orden del día el PRESIDENTE de este Comité el LE. LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO, declara por concluida esta SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del Comité Mixto de Obra del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA), siendo las 15:09 quince horas con nueve minutos, del día 09 nueve de julio del 2025 dos mil veinticinco. Levantando para constancia esta acta que firman quienes en ella intervinieron.

LE. LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO

Presidente.



LCP. GABRIELA BARAJAS SOLIS

Secretario.

LIC. KENIA VERUSHKA AGUILAR DE GYVES.

Contralor.

ARQ. MARIO NEGRETE MACEDO
Presidente del Colegio de Arquitectos.